

# AQUAZIP FAST

## FICHE TECHNIQUE

Membrane d'étanchéité élastique bicomposante à base de ciment, à séchage rapide même par basses températures, pour l'imperméabilisation et la protection d'ouvrages en béton, maçonneries, terrasses et balcons en présence de pression hydrostatique positive et négative.



Intérieurs /extérieurs



Sols intérieurs/ extérieurs



En piscine



Produit bicomposant



Spatule métallique



Au pistolet



Au rouleau



Au pinceau

### Caractéristiques

- Excellente adhérence sur différents types de supports (béton, mortiers, chapes, anciens revêtements de sol, pierre, céramique, brique et multiplis marin).
- Produit d'imperméabilisation appliqué en phase liquide, classé CM-01P selon EN 14891, à utiliser sous carreaux céramiques collés avec des mortiers colles.
- Approprié pour la protection (PI) de structures en béton (principe 1 de la norme EN 1504-9:2008) contre les risques de pénétration du dioxyde de carbone.
- Approprié pour le contrôle de l'humidité (MC) de structures en béton (principe 2 de la norme EN 1504-9:2008).
- Approprié pour l'augmentation de la résistivité (IR) de structures en béton (principe 8 de la norme EN 1504-9:2008).
- Capacité de créer un pont sur les fissures en marouflant dans la première couche fraîche de matériau le treillis en fibre de verre résistant aux alcalis FASSANET 160.
- Pose du carrelage environ 4 heures après l'application de la dernière couche à une température égale ou supérieure à +20 °C, et dans les 24 heures par basses températures jusqu'à +5 °C.
- Approprié également sur de nouvelles chapes encore humides, à condition qu'elles soient bien stables.
- Résistant à la pluie déjà après quelques heures même par basses températures (jusqu'à +5 °C) et avec une humidité ambiante élevée.

### Composition

Produit imperméabilisant bicomposant à séchage rapide, résistant à une pression hydrostatique positive et négative, composée de liants à base de ciment, d'agrégats sélectionnés de granulométrie fine, d'adjuvants chimiques et de polymères synthétiques spéciaux résistant aux alcalis en mesure d'améliorer la maniabilité, l'adhérence et l'élasticité de l'imperméabilisation même par basses températures.

### Conditionnement

- Kit (A+B) de 36 kg :
  - Composant A : sacs spéciaux avec protection contre l'humidité d'env. 20 kg
  - Composant B : seaux d'env. 16 kg

### Domaine d'utilisation

- Imperméabilisation de terrasses et de balcons avant la pose de nouveaux carrelages céramiques ou similaires.
- Imperméabilisation de structures hydrauliques telles que piscines, réservoirs, canaux et bassins.
- Imperméabilisation de surfaces exposées aux agents atmosphériques traitées avec des produits spécifiques pour résister au rayonnement solaire.
- Imperméabilisation et protection de murs en béton en présence de pression hydrostatique positive et négative.
- Imperméabilisation et anticarbonatation de structures en béton soumises à de faibles contraintes structurelles et déformations en flexion.
- Protection imperméable de surfaces horizontales, verticales et/ou à géométrie complexe soumises à de faibles contraintes structurelles et/ou déformations en flexion.

## Certifications et normes

AQUAZIP FAST répond aux exigences performanciennes de la classe CM-O1P de la norme EN 14891:2012 - (Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé).

AQUAZIP FAST répond aux principes définis par la norme EN 1504-9:2009 (« Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton : définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité ») et les exigences de la norme EN 1504-2 (« Systèmes de protection de surface pour béton ») revêtement de protection contre les risques de pénétration (PI), contrôle de l'humidité (MC) et augmentation de la résistivité (IR). AQUAZIP FAST a obtenu, en outre, la classification GEV EMI CODE EC 1Plus, un label volontaire concernant les émissions des composés organiques volatils et semi-volatils (COV et COSV) délivré par GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte), qui atteste les très faibles émissions de composés organiques volatils du produit.

## Préparation du support

Avant d'appliquer AQUAZIP FAST, la surface de pose doit être bien durcie, nivelée et mise à hauteur, intacte, sans stagnations d'eau, dimensionnellement stable et mécaniquement résistante. Éliminer toutes traces d'huile, de graisse, de cire, de peinture, de vernis, d'efflorescences, etc., ainsi que toutes parties peu cohésives ou mal adhérentes.

Avant de procéder à l'étanchéité, un traitement préliminaire de tous les points critiques est obligatoire, tels que par exemple :

- toutes fissurations du support ;
- angles, arêtes et remontées verticales ;
- joints de dilatation et/ou joints structuraux ;
- caniveaux, canaux d'écoulement, grilles ;
- raccords de gouttières, bouches et dispositifs pluviaux d'écoulement ;
- marches et seuils ;
- lucarnes ;
- conduits d'installations et corps traversants.

## Béton

Le support en béton doit garantir une résistance à la compression minimale de 25 MPa et une résistance à la traction d'au moins 1,5 MPa. En cas de nouvelles coulées, le support doit être suffisamment sec et stable (au moins 28 jours). Toutes les zones ou sections de béton détérioré doivent être obligatoirement soumises à des opérations de réparation préliminaires en utilisant des mortiers structuraux appropriés Fassa Bortolo.

Les supports doivent être préalablement préparés par cycles de grenailage, de sablage, de décapage ou d'abrasion mécanique (meule abrasive diamantée) afin d'éliminer toutes aspérités, traces de saleté, parties friables, incrustations, concrétions, traces de vernis, laitances de ciment ou autres contaminants, afin de rendre le support légèrement rugueux et absorbant, et ne pas compromettre l'adhérence du cycle d'étanchéité suivant.

Pour le lissage d'éventuels nids de gravier, pour la régularisation des vides, pour la correction des lignes de pente ou la rectification de zones de dépression (irrégularités et imperfections), utiliser GAPER 3.30 ; pour des utilisations caractérisées par des contraintes élevées (par exemple réservoirs, piscines, etc.), prévoir l'application sur les surfaces de GAPER 3.30 malaxé avec un mélange d'eau et AG 15 dilué selon le rapport 1:3 (1 partie d'AG 15 et 3 parties d'eau).



### Sols existants

Évaluer en sonnant l'état d'adhérence au support du sol existant. Les carreaux décollés et/ou présentant une décohésion partielle doivent obligatoirement être enlevés et les vides réparés avec GAPER 3.30.

Si le jointoiment du sol existant est manquant ou très détérioré, il devra être obligatoirement rétabli.

Pour le nettoyage du sol existant, exécuter une abrasion mécanique à l'aide d'une meule abrasive diamantée afin d'éliminer toutes aspérités, traces de saleté, parties friables, incrustations, concrétions, traces de vernis, laitances de ciment ou autres contaminants, et rendre la surface légèrement rugueuse et absorbante pour améliorer et augmenter l'adhérence du nouveau sol imperméable. Immédiatement après le nettoyage, exécuter le dépoussiérage des supports au moyen d'un aspirateur industriel approprié.



Il est déconseillé d'exécuter des cycles de lavage à l'eau sous pression de l'ancien sol car cette opération contribue à apporter des quantités d'eau supplémentaires dans le support sous-jacent.



Après avoir exécuté le nettoyage, les lignes de pente doivent être contrôlées et vérifiées. En effet, d'éventuelles imperfections et/ou irrégularités présentes sur le support telles que les zones de dépression ou irrégularités peuvent générer des zones de stagnation des eaux pluviales. Pour corriger ces zones, prévoir l'application sur les surfaces de FASSA EPOXY 400 suivie par l'application de GAPER 3.30 selon la technique du « frais sur frais ».



### Supports de ciment (mortiers et chapes)

Évaluer préalablement les conditions de la surface de pose qui doit être stable et présenter une finition uniforme sans laitance de ciment, parties friables, incrustations, concrétions, traces de peintures ou autres contaminants pour ne pas compromettre l'adhérence du cycle d'étanchéité suivant.

Pour le nettoyage des surfaces, il est préférable d'éviter d'exécuter des cycles de lavage à l'eau afin de ne pas ajouter d'autres quantités d'eau sur le support.

Vérifier que la chape est mécaniquement résistante, dimensionnellement stable, compacte avec une bonne dureté en surface, sèche, propre, sans fissurations et stagnations d'eau superficielles.

Les fissures ou reprises de bétonnage présentes sur la chape devront être scellées monolithiquement avec la résine époxy FASSA EPOXY 300, en respectant la méthode indiquée dans la fiche technique.

En présence de chapes ou de surfaces présentant une faible résistance superficielle, effectuer un décapage préliminaire avec un disque abrasif jusqu'à obtention d'un support résistant et, après un nettoyage soigné, traiter éventuellement le support avec le primaire PRO-MST.

La régularisation des surfaces ou la rectification des lignes de pente devront être effectuées en utilisant GAPER 3.30.

Avant d'appliquer le système AQUAZIP FAST sur des supports exposés à un rayonnement solaire intense, il est conseillé d'humidifier légèrement les plans de pose en évitant la formation de stagnations d'eau superficielles.

### Maçonneries

Éliminer complètement toutes les couches d'enduit ou finitions éventuellement présentes sur la surface, en exposant à nu la maçonnerie. Il faudra ensuite évaluer les conditions du parement du mur qui doit être solide, mécaniquement résistant, parfaitement propre, sans traces de vernis, peintures ou parties peu cohésives ou en phase de détachement qui pourraient compromettre l'adhérence d'AQUAZIP FAST. Exécuter les opérations de rénovation du parement du mur avec un mortier structural approprié.

Avant d'appliquer AQUAZIP FAST, éliminer les fissures, les cavités ou les interstices entre les briques et les blocs, en homogénéisant autant que possible le support. De plus, il est nécessaire de régulariser et/ou consolider la surface au moyen d'une couche épaisse réalisée avec un mortier structural approprié (suivre les indications de la fiche technique du produit utilisé) et de raccorder les angles en créant des profilés à gorge appropriés entre les murs contigus et entre les murs et le sol.

### Revêtements existants

En cas d'application du système AQUAZIP FAST sur des surfaces verticales, il est conseillé de retirer des surfaces toute trace de vernis ou de revêtements résineux dégradés et/ou en phase de décollement. S'assurer que les supports sont bien propres et sans traces de graisse ou de contaminants susceptibles de compromettre l'adhérence du système d'étanchéité AQUAZIP FAST.

Il est toujours recommandé d'effectuer des essais préliminaires pour vérifier l'adhérence du système d'étanchéité aux supports existants.

### **Piscines, citernes et/ou réservoirs**

Toutes les discontinuités, les reprises de bétonnage, les éventuels corps ou conduits traversants, les systèmes présents sur les surfaces de pose devront être préalablement scellées avec des produits appropriés. Le béton doit être convenablement préparé comme décrit dans le paragraphe « béton ». Régulariser les surfaces verticales et horizontales avec GAPER 3.30 malaxé avec un mélange d'eau et AG 15 dilué selon le rapport 1:3 (1 partie d'AG 15 et 3 parties d'eau).

En cas d'intervention d'imperméabilisation de piscines, tous les points critiques tels que les angles intérieurs, les angles extérieurs, les joints de fractionnement, le raccord entre les surfaces verticales-horizontales et verticales-verticales etc., devront être traités avec AQUAZIP ELASTOBAND.

Par contre, en cas d'imperméabilisation de cuves, de citernes et/ou de réservoirs, il est préférable de réaliser au préalable des profilés à gorge tout le long des raccords entre les surfaces horizontales/verticales et dans les angles entre les murs ; les profilés à gorge seront réalisés avec GAPER 3.30 mélangé avec une solution d'eau et d'AG 15 (1 partie d'AG 15 et 3 parties d'eau) ;

### **Supports bitumineux (membranes bitumineuses, asphalte, etc.)**

En cas d'imperméabilisation d'anciens supports de nature bitumineuse, il faut d'abord en vérifier le bon état et l'étanchéité. Appliquer ensuite sur la surface bitumineuse réparée et restaurée une couche de séparation constituée d'un film en polyéthylène basse densité de type « macroporé » (épaisseur non inférieure à 0,10 mm - trous avec diamètre  $\geq$  40 mm avec pourcentage de perçage  $\geq$ 15 %) sur lequel un film en polyéthylène basse densité de type « microporé » doit être appliqué. Réaliser ensuite une chape à base de ciment renforcée avec un treillis à séchage rapide (par exemple SV 472 P). L'épaisseur minimale de la chape ne devra pas être inférieure à 5 cm.





### Remontées du plan horizontal à vertical

Avant de commencer les travaux d'étanchéité sur les surfaces horizontales, exécuter contre les maçonneries et les parapets des renforcements d'une profondeur appropriée afin de créer un logement approprié pour accueillir les remontées verticales du nouveau système d'étanchéité. Les renforcements devront avoir une hauteur d'au moins 15 à 20 cm par rapport au niveau du nouveau sol. Les renforcements devront être régularisés en utilisant GAPER 3.30.



Le long des raccords entre le plan horizontal et les remontées verticales, positionner la bande AQUAZIP ELASTOBAND. La bande doit être posée en continu sur les surfaces de pose en appliquant préalablement une couche d'au moins 2 mm de membrane d'étanchéité AQUAZIP FAST sur une largeur supérieure à celle de la bande, en prenant soin de laisser la partie centrale libre. Pour le scellement parfait des angles, utiliser les éléments préformés spécifiques.

En présence de remontées verticales sur des membranes préfabriquées en bitume polymère, utiliser la BANDE ADHÉSIVE POUR SYSTÈMES AQUAZIP composée d'un ruban autocollant élastique d'étanchéité en caoutchouc butylique revêtu des deux côtés de textile in-tissé en fibre de polypropylène.

La bande adhésive doit être appliquée directement sur le support sans poussière et surtout parfaitement sec. Pour le traitement des angles, il suffit de couper la bande jusqu'à moitié et de la plier sur elle-même. Pour l'application, il est conseillé de retirer la moitié de la pellicule de protection et appliquer le ruban sur le support. En même temps, retirer l'autre partie de la pellicule de protection et exercer une forte pression sur le ruban, en utilisant également un petit rouleau débulleur.

En cas de supports qui ne sont pas parfaitement secs, il est conseillé d'appliquer la bande sur une première couche d'imperméabilisation AQUAZIP FAST parfaitement sèche.




Le système d'étanchéité AQUAZIP FAST sera appliqué également sur les remontées du plan horizontal à vertical et, une fois qu'il a atteint sa stabilité, sera revêtu avec une couche de KI 7 ou KZ 35, des enduits de fond à base de chaux et ciment, pour l'extérieur et l'intérieur, mélangés à une solution d'eau et d'AG 15 (1 partie d'AG 15 et 3 parties d'eau), de dispersion de résines synthétiques pour des produits à base de ciment. L'enduit de fond doit être tiré à la taloche fine, en prévoyant l'interposition en phase de pose d'un treillis synthétique porte-enduit à maille large.

## Lignes de pente

Pour éviter la formation de stagnations d'eau sur la surface de pose et pour garantir les performances et la durabilité d'un système d'étanchéité, il est nécessaire d'effectuer une bonne préparation des chapes et, en particulier, une pente adéquate de celles-ci.

Pour les terrasses, balcons et sols extérieurs, il est indispensable de réaliser et/ou vérifier que la pente du plan de pose vers les canalisations des eaux pluviales n'est pas inférieure à 1,5 %. Cette valeur, afin de garantir le bon écoulement de l'eau, est généralement considérée comme suffisante même dans le cas d'un éventuel tassement de la stratigraphie. Il est déconseillé de créer des pentes inférieures à 1 % car des zones de dépression et des stagnations d'eau pluviale avec des phénomènes d'infiltration pourraient être générées sur les surfaces planes.

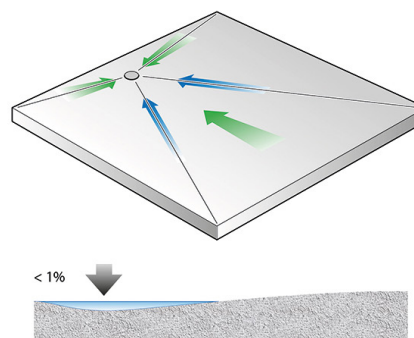

## Joint


Conformément à la norme EN 13548, les joints de fractionnement sur les chapes sont obligatoires et doivent être rapportés au-dessus du nouveau sol. Les joints doivent diviser la surface en mailles carrées ou rectangulaires, et doivent donc être réalisés en correspondance de saillies ou de locaux de géométrie irrégulière (type « L » ou « U », etc.). En extérieur, la surface maximale réalisable sans fractionner la chape est de 9 à 10 m<sup>2</sup> tel qu'indiqué par la norme de pose UNI 11493-1 (point 7.11.1.2). Si, en raison du format des carreaux à utiliser, la continuité des joints ne peut être assurée autrement, les carreaux doivent être coupés.

Tous les joints de fractionnement présents sur la surface de travail, ainsi que les autres points critiques (raccords entre sol et surfaces verticales, angles internes et externes, lucarnes, conduits, grilles, raccords de gouttières et tuyaux de descente, montants balustrades, etc.) doivent être opportunément traités par l'utilisation combinée d'AQUAZIP FAST avec les différents accessoires pour systèmes AQUAZIP (bande, angle, arête, etc.).

En correspondance de joints structuraux, par contre, il est obligatoire d'utiliser FASSA TPE 170, bande imperméable composée d'un élastomère thermoplastique sur support en non-tissé de polypropylène. La bande FASSA TPE 170 sera fixée aux supports en utilisant la colle époxy FASSA EPOXY 400, en assurant l'interruption du système d'étanchéité au niveau des joints.

### Joint de contrôle : où les exécuter

#### Planimétries

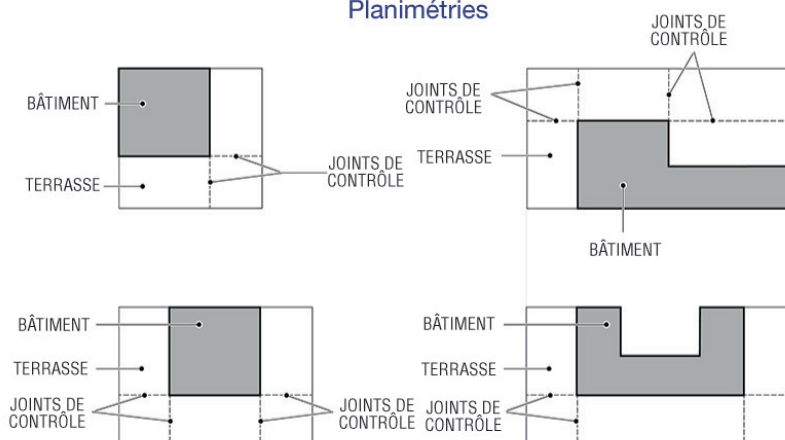


## Canalisations pour eaux pluviales

Pour permettre un écoulement adéquat des eaux pluviales, prévoir la mise en place des nouvelles canalisations dans un logement opportunément rabaissé par rapport au plan de pose. Les canalisations doivent avoir un volume/une capacité proportionnés à la surface.

Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter la norme spécifique EN 12056-3:2001 (Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Systèmes d'évacuation des eaux pluviales, conception et calcul).

Pour l'application correcte des systèmes d'évacuation des eaux pluviales, consultez les fiches techniques des produits CANALISATION FRONTALE et CANALISATION VERTICALE POUR SYSTÈMES AQUAZIP.

### Canalisations

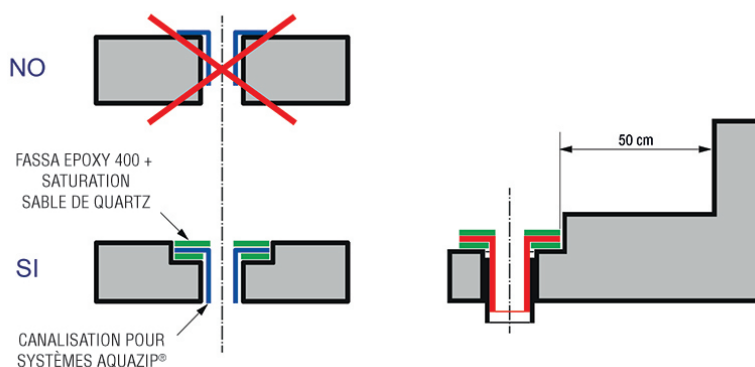

## Mise en œuvre

### Dosage du mélange

Composant A : Composant B = 20 : 16 en poids.

- Composant A : sacs spéciaux avec protection contre l'humidité d'environ 20 kg
- Composant B : seaux d'env. 16 kg

### Mélange

AQUAZIP FAST doit être mélangé au moyen d'un malaxeur mécanique à basse vitesse (~500 tours par minute). Mélanger avec soin le composant B avant l'utilisation, puis ajouter lentement le composant A en continuant à mélanger avec soin pendant environ 3 minutes, jusqu'à obtention d'une gâchée homogène de consistance uniforme, sans grumeaux.

Laisser reposer quelques minutes afin de permettre l'évacuation de l'air englobé.

Ne pas ajouter d'eau ou d'autres additifs au mélange.

Il est conseillé de préparer le mélange en utilisant entièrement le contenu de l'emballage du composant A et du composant B afin de garantir la bonne proportion entre les deux composants.

## Mise en œuvre

AQUAZIP FAST doit être appliqué sur le support en plusieurs couches à l'aide d'une spatule métallique, d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une machine. L'épaisseur totale d'application doit être d'au moins 3 mm en 2 couches.

Pour une application manuelle, utiliser une spatule métallique crantée (4 x 4 mm). Étaler la membrane d'étanchéité avec la partie lisse de la spatule en appuyant fortement sur le fond, afin d'obtenir une adhérence maximale au support ; puis appliquer l'imperméabilisation à l'aide de la partie crantée de la spatule.

Pour exécuter l'application par pulvérisation d'AQUAZIP FAST, il est nécessaire d'utiliser une machine à enduire traditionnelle avec l'équipement approprié (pour de plus amples informations, contacter le service après-vente Fassa à l'adresse de courriel [area.technica@fassabortolo.it](mailto:area.technica@fassabortolo.it)).

Appliquer sur la première couche encore fraîche d'AQUAZIP FAST, le treillis en fibre de verre résistant aux alcalis FASSANET 160, en s'assurant qu'il est entièrement marouflé et en évitant la formation de vides dans l'imperméabilisation.

Tout de suite après, lisser AQUAZIP FAST avec le côté plat de la spatule métallique afin d'obtenir une épaisseur uniforme. L'utilisation du treillis dans des zones très sollicitées ou en présence de grandes fissures minimise le risque d'apparition de microfissurations qui peuvent compromettre l'étanchéité du revêtement imperméable. Le treillis de renfort devra être préalablement coupé sur mesure en faisant chevaucher les jonctions sur au moins 10 cm.

Ne jamais retourner l'armature de renfort sur les lignes de passage du plan horizontal à vertical.





Quand la première couche a fait sa prise (environ 2 heures à +20 °C et 65 % H.R.), appliquer une deuxième couche d'AQUAZIP FAST, en veillant à former une couche continue et uniforme pour couvrir parfaitement la première couche, en procédant toujours dans le même sens, de préférence perpendiculairement à la première couche, pour assurer la couverture totale du support.

#### Conditions d'application

- température du support : min. +5 °C / max. +35 °C ;
- température ambiante : min. +5 °C / max. +35 °C.

L'épaisseur totale d'application ne devra pas être inférieure à 3 mm avec une épaisseur maximale recommandée pour chaque couche de 2 mm.

Consommation indicative d'environ 1,45 kg/m<sup>2</sup> pour 1 mm d'épaisseur.

#### Pose du revêtement

Pour la pose d'un revêtement en céramique ou en pierre, nous recommandons l'utilisation de colles à base de ciment à haute élasticité classées S1 ou S2 conformément à la norme EN 12004, comme par exemple AD 8 avec l'ajout de FASSACOL LATEX S2, AZ 59 FLEX, AT 99 MAXYFLEX ou FASSACOL EASY LIGHT S2. S'il est nécessaire d'utiliser des produits à prise rapide, RAPID MAXI S1.

Selon les indications de la norme de pose UNI 11493-1, la technique du double encollage est à prescrire, en général, dans les situations de projet où la compacité de la couche adhésive et l'absence de cavités ou de discontinuités sous les carreaux sont des objectifs importants et significatifs, mais le plus souvent difficiles à réaliser avec la technique traditionnelle du simple encollage. Le double encollage doit être prévu en présence d'importantes contraintes mécaniques et/ou hydro-thermiques (par exemple carrelages à l'extérieur, piscines, etc.), en présence de types et de formats particuliers de carreaux ou en cas d'exigences particulières de durabilité et de sécurité.

Pour le jointoiment, nous recommandons l'utilisation des mortiers de jointoiment à base de ciment FASSAFILL ou, si une résistance chimique élevée est requise, des mortiers de jointoiment époxy tels que FE 838 ou FASSAFILL EPOXY. Il convient de rappeler que la norme de pose UNI 11493-1 n'admet la pose à « joint uni » (largeur de joint inférieure à 2 mm) pour les carrelages extérieurs. Pour tous les sols, la pose à joint ouvert devrait toujours être spécifiée, avec des joints d'au moins 5 mm de large car cette épaisseur est la solution la plus efficace pour prévenir les risques associés aux contraintes thermiques et hygrométriques élevées sur les carreaux dans les environnements extérieurs.

#### Jonction élastique de la plinthe

Les fortes contraintes auxquelles un revêtement de sol extérieur peut être soumis peuvent poser des problèmes notamment à proximité de la plinthe. La solution pour résoudre ce problème consiste à réaliser une bordure avec un mastic élastique le long du sol en détachant la plinthe de quelques millimètres du plan (au moins 2 mm selon la norme UNI 11493-1). Le joint ainsi réalisé a pour but d'éviter la formation d'une liaison rigide avec le sol, en réduisant et amortissant radicalement les contraintes induites sur le sol dues aux variations de température ou aux tassements structuraux du bâtiment.

Dans le cas où la plinthe n'est pas détachée voire jointoyée au sol, il y a une annulation complète de la désolidarisation du système sol-plinthe.

Pour réaliser la jonction élastique de la plinthe, utiliser FASSALASTIC TIXO PU 40, un mastic polyuréthane monocomposant thixotrope à faible module d'élasticité, après avoir appliqué FASSA PRIMER 100, ou bien FASSASIL NTR PLUS, un mastic silicone à réticulation neutre haute performance. Les scellements de la plinthe aussi (tant au-dessus de la plinthe qu'en dessous entre plinthe et carrelage) devront être exécutés avec l'un des mortiers élastiques FASSALASTIC TIXO PU 40 ou FASSASIL NTR PLUS.

#### Temps de séchage

AQUAZIP FAST doit être complètement durci avant d'être recouvert.

Après l'application de la deuxième couche, attendre de 4 à 24 heures en fonction des conditions ambiantes avant d'appliquer le nouveau revêtement céramique.

#### Nettoyage de l'équipement

Immédiatement après l'utilisation d'AQUAZIP FAST, nettoyer tous les outils et l'équipement avec de l'eau avant que la prise du produit ne commence.

Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.



## Recommandations

- Produit pour usage professionnel.
- Ne pas utiliser AQUAZIP FAST :
  - sur des supports saturés d'eau ;
  - sur des surfaces bitumineuses et / ou des asphaltes minéraux ;
  - sur des matériaux isolants (chapes allégées, béton cellulaire, panneaux en polystyrène expansé ou extrudé, etc.) ;
  - sur des surfaces transitables ou piétinables sans revêtement en céramique et/ou pierre ou soumises à des contraintes structurales ;
  - sur des surfaces verticales à laisser apparentes si elles ne sont pas protégées avec des produits spécifiques en mesure de garantir la résistance aux rayons UV ;
  - en contact direct avec l'eau chlorée des piscines ; prévoir l'application d'un revêtement en carrelage ou en mosaïque ;
  - en cas de pluie imminente ;
  - en présence d'une forte ventilation ou sur des surfaces fortement ensoleillées ; dans ce cas, protéger la surface imperméabilisée avec des toiles humides.
- Tout de suite après l'application d'AQUAZIP FAST, protéger la surface traitée de la pluie pendant au moins 24 heures.
- Tout de suite après l'application d'AQUAZIP FAST, protéger la surface traitée du gel et/ou d'un séchage trop rapide pendant au moins 48 heures.
- AQUAZIP FAST n'est pas talochable. Par conséquent, en cas d'imperfections de la surface obtenue, après durcissement complet, une légère abrasion peut être exécutée pour éliminer toutes irrégularités. Toute abrasion faite sur AQUAZIP FAST avant son durcissement complet, pourrait endommager le système d'étanchéité en limitant ses caractéristiques.
- Le processus de durcissement d'AQUAZIP FAST est ralenti en présence d'une forte humidité ambiante.
- Si l'on souhaite recouvrir le système d'étanchéité avec des peintures ou des produits à base de solvant, il est absolument nécessaire d'exécuter des essais préliminaires afin de vérifier que le solvant ne compromet pas les bonnes conditions du revêtement imperméable.
- Pour une application correcte, il est recommandé de consulter la documentation technique de chaque produit mentionné.
- En cas d'utilisation à l'intérieur de piscines, il faut vérifier l'étanchéité hydraulique de la piscine avant la pose des carreaux.
- En cas d'utilisation du produit en couverture, la stratigraphie de celle-ci doit dans tous les cas également présenter un élément d'étanchéité, ayant pour fonction de rendre le système de couverture résistant aux eaux météoriques ou d'irrigation. Cet élément doit être réalisé avec des membranes préfabriquées (bitume-polymères, synthétiques, etc.) appliquées conformément aux normes de pose en vigueur ou aux instructions du fabricant ; Il faut également prévoir des accessoires appropriés qui y sont reliés, ainsi que des systèmes adéquats de collecte et d'évacuation des eaux.
- Les seuils doivent être posés, sans aucune exception, uniquement et exclusivement après la pose de l'étanchéité du soubassement. Dans le cas contraire, l'étanchéité hydraulique du soubassement ne peut être assurée. Dans le cas où une chape intérieure a déjà été réalisée, l'épaisseur de cette dernière peut être utilisée comme rehaussement de retenue, sur laquelle AQUAZIP ELASTOBAND doit être fixée. Si une chape n'est pas réalisée, il faut utiliser en revanche un profilé en « L ». Dans la partie inférieure de la section extérieure en porte-à-faux du seuil, un larmier approprié doit être prévu.
- Les margelles de terrasse et les bordures d'écoulement des carrelages extérieurs sont exposées au risque de rétention d'eau en contact avec le bord du carrelage, ce qui peut entraîner des problèmes de durabilité liés à la pénétration de l'eau dans le support du carrelage. Pour éviter ce risque, il convient d'utiliser des pièces céramiques spéciales équipées de systèmes anti-gouttes.

**AQUAZIP FAST doit être utilisé tel quel sans ajout d'autres produits.**

## Normes de sécurité

Toujours se référer à la fiche de données de sécurité contenant les paramètres physiques, toxicologiques et autres données concernant la sécurité de l'opérateur.

Mettre en œuvre le produit en présence d'une ventilation adéquate et loin de sources de chaleur.

AQUAZIP FAST ne doit être destiné qu'aux utilisations et dans les formes prescrites et est réservé exclusivement à un usage professionnel.

## Élimination et écologie

Ne pas jeter le produit et les conteneurs vides dans l'environnement.

Pour plus d'informations, consultez toujours la fiche de données de sécurité la plus récente.



## Interventions d'entretien à réaliser sur les terrasses et balcons.

Une liste des opérations concernant les activités d'entretien périodique à effectuer au moins deux fois par an (printemps et automne) sur les surfaces des terrasses afin d'éviter tous problèmes :

- enlever tout matériau présent (feuillage, branches, déchets divers) de la surface, en libérant surtout les canalisations et les gouttières. Le matériau enlevé doit être retiré et pas lavé et évacué à travers les canalisations ;
- enlever toute végétation qui s'est développée sur la surface (revêtement de sol, imperméabilisation, etc.) ;
- enlever toutes les branches qui poussent des plantes se trouvant près du périmètre du revêtement afin d'éviter que les feuilles tombées des branches n'obstruent les canalisations. Les branches ou les plantes doivent être à un mètre au moins de la fin du revêtement ;
- vérifier que toutes les canalisations sont munies de protections appropriées contre les feuilles et le gravier, en s'assurant qu'elles ne sont pas obstruées et que l'eau s'écoule librement sans engorgements ou autres obstacles ;
- vérifier que les éléments de fixation mécanique pour systèmes ou machines, si installés, ne sont pas fixés sur la surface en interagissant avec le système d'étanchéité ;
- contrôler périodiquement l'étanchéité parfaite des joints de dilatation et/ou structuraux présents sur la surface, en recherchant toutes détériorations ou décollements. En cas de problème, exécuter les réparations et/ou remises en état nécessaires des zones endommagées ;
- établir un registre spécial sur lequel noter toutes les inspections ou les réparations effectuées ou toute autre intervention accomplie ;

Si la surface imperméabilisée nécessite un nettoyage, ceci doit être fait des manières suivantes :

- laver manuellement avec une solution d'eau tiède et un détergent approprié ;
- laver à basse pression avec de l'eau tiède ou froide et un détergent approprié ;
- la lance sous pression doit être maintenue à une distance d'au moins 50 cm de la surface à nettoyer, en évitant toute pression excessive ;
- rincer à l'eau propre et froide ;
- la température de l'eau ne doit pas dépasser 50 °C ;
- n'utiliser que des détergents ou des dégraissants non nocifs, pour les rejets, pour préserver la flore et la faune piscicole.

S'assurer que tous les solins métalliques ou autres systèmes de fixation mécanique appliqués sur les surfaces verticales sont parfaitement ancrés et scellés. Dans le cas contraire, exécuter les réparations opportunes ou les remplacements éventuels des éléments endommagés

## Conservation

Composant A : si conservé au sec dans son emballage d'origine dans des locaux appropriés, le produit se conserve pendant 6 mois maximum.

Composant B : si conservé au sec dans son emballage d'origine dans des locaux appropriés, le produit se conserve pendant 12 mois maximum. Ne pas exposer le produit au gel.

Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

## Qualité

AQUAZIP FAST est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

## Données techniques

Rendement	env. 1,45 kg/m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur
Poids spécifique du gâchage	env. 1.400 kg/m <sup>3</sup>
pH du gâchage	> 12
Rapport de gâchage	100 parties de Comp. A et 80 parties de Comp. B
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Délai d'utilisation du gâchage	env. 45 minutes
Délais d'attente pour la pose de carreaux	env. 4 heures à +20 °C et avec 65 % d'humidité relative
Épaisseur maximum par couche	2 mm
Certification LEED V4.1	Ce produit contribue à l'obtention du crédit EQ (Qualité des environnements intérieurs) relatif aux matériaux à faibles émissions.
Classification GEV	GEV EMICODE EC 1Plus - très faibles émissions
Contenu en recyclées/récupérées/sous-produits	Le produit contient des recyclés/récupérés/sous-produits . La déclaration correspondante est disponible sur demande.



	Composant A	Composant B
Aspect	Poudre grise	Latex blanc
Masse volumique	1.200 g/l	1.020 g/l
Résidu sec	100%	53%

Norme EN 14891	Exigences de la norme	Rendements du produit
Imperméabilité à l'eau sous pression (1,5 bar pendant 7 jours de poussée positive)	Aucune pénétration	Aucune pénétration
Crack bridging ability à +23° C (mm)	≥ 0,75	≥ 0,8
Crack bridging ability à -5° C (mm)	≥ 0,75	≥ 0,75
Adhérence initiale (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5	≥ 1,2
Adhérence après immersion dans l'eau (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5	≥ 1,0
Adhérence après action thermique (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5	≥ 2,0
Adhérence après cycles de gel-dégel (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5	≥ 0,8
Adhérence après contact avec de l'eau de chaux (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5	≥ 0,9
Adhérence après immersion dans de l'eau chlorée (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5	≥ 1,0

Norme EN 1504-2 (PI-MC-IR)	Exigences de la norme	Rendements du produit
Mesures de l'adhérence par résistance en traction directe EN 1542 (N/mm <sup>2</sup> )	Systèmes flexibles sans trafic ≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,0
	Pour systèmes flexibles avec trafic ≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Mesures de l'adhérence par résistance en traction directe après cycles gel-dégel EN 13681 (N/mm <sup>2</sup> )	Systèmes flexibles sans trafic ≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,0
	Pour systèmes flexibles avec trafic ≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Crack bridging statique EN 1062-7 (mm)	De la classe A1 (0,1mm) à la classe A5 (2,5mm)	Classe A3
Perméabilité au dioxyde de carbone EN 1062-6 (m)	Valeur déclarée	S <sub>d</sub> = 229
Perméabilité à l'eau EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> )	< 0,1	< 0,05
Perméabilité à la vapeur d'eau EN ISO 7783 (m)	Classe I S <sub>d</sub> < 5 m (perméable à la vapeur)	S <sub>d</sub> = 2,68

Performances non requises	Exigences de la norme	Rendements du produit
Adhérence au béton après 24 heures à +5 °C et 50 % H.R. (N/mm <sup>2</sup> )	Non requise	≥ 0,4
Adhérence au béton après 7 jours à +20 °C et 50 % H.R. et 21 jours dans l'eau (N/mm <sup>2</sup> )	Non requise	≥ 0,7
Adhérence au béton sur surface très mouillée (N/mm <sup>2</sup> )	Non requise	≥ 1,2
Adhérence au grès après 7 jours à +20 °C et 65 % H.R. (N/mm <sup>2</sup> )	Non requise	≥ 1,6
Adhérence au grès après 28 jours à +20 °C et 65 % H.R. (N/mm <sup>2</sup> )	Non requise	≥ 2
Adhérence sur marbre après 28 jours à +20 °C et 65 % H.R. (N/mm <sup>2</sup> )	Non requise	≥ 1
Adhérence sur dalle de ciment après 28 jours à +20 °C et 65 % H.R. (N/mm <sup>2</sup> )	Non requise	≥ 1,4
Imperméabilité à l'eau sous pression (1,5 bar pendant 7 jours de poussée négative)	Non requise	Aucune pénétration

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.

Les spécifications techniques concernant l'utilisation des produits Fassa Bortolo dans le domaine structurel ou de la lutte contre l'incendie n'ont un caractère officiel que si elles sont fournies par les services « Assistance technique » et « Recherche, Développement et Système Qualité » de Fassa Bortolo. En cas de besoin, veuillez contacter le service d'assistance technique de référence pour votre pays : (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Il convient de rappeler que pour les produits susmentionnés, une évaluation par le professionnel en charge est nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur.